



L'assainissement des eaux usées à Jodoigne

Pour connaître mes obligations...
Je dois déterminer :

Étape 1. Le régime d'assainissement de mon habitation ?


- Régime collectif > 2000 EH (*)**
- Régime collectif < 2000 EH (*)**
- Régime autonome
- Régime autonome communal
- Régime transitoire**

Étape 2. Ma rue est-elle équipée d'égout ?
 Où vont les eaux usées de mon habitation ?

Étape 3. Existe-t-il une station d'épuration en fonctionnement ?

Je regarde le PASH :
 Le PASH clarifie l'appartenance de chaque habitation à un régime d'assainissement précis. Le tracé des égouts, des collecteurs et des stations d'épuration existant(e)s et futur(e)s y figurent. Attention ce tracé peut être soumis à de légères modifications.

Redonnons vie à nos cours d'eau !
 en prenant connaissance de nos obligations dans la brochure :
L'assainissement des eaux usées domestiques dans le bassin Dyle-Gette

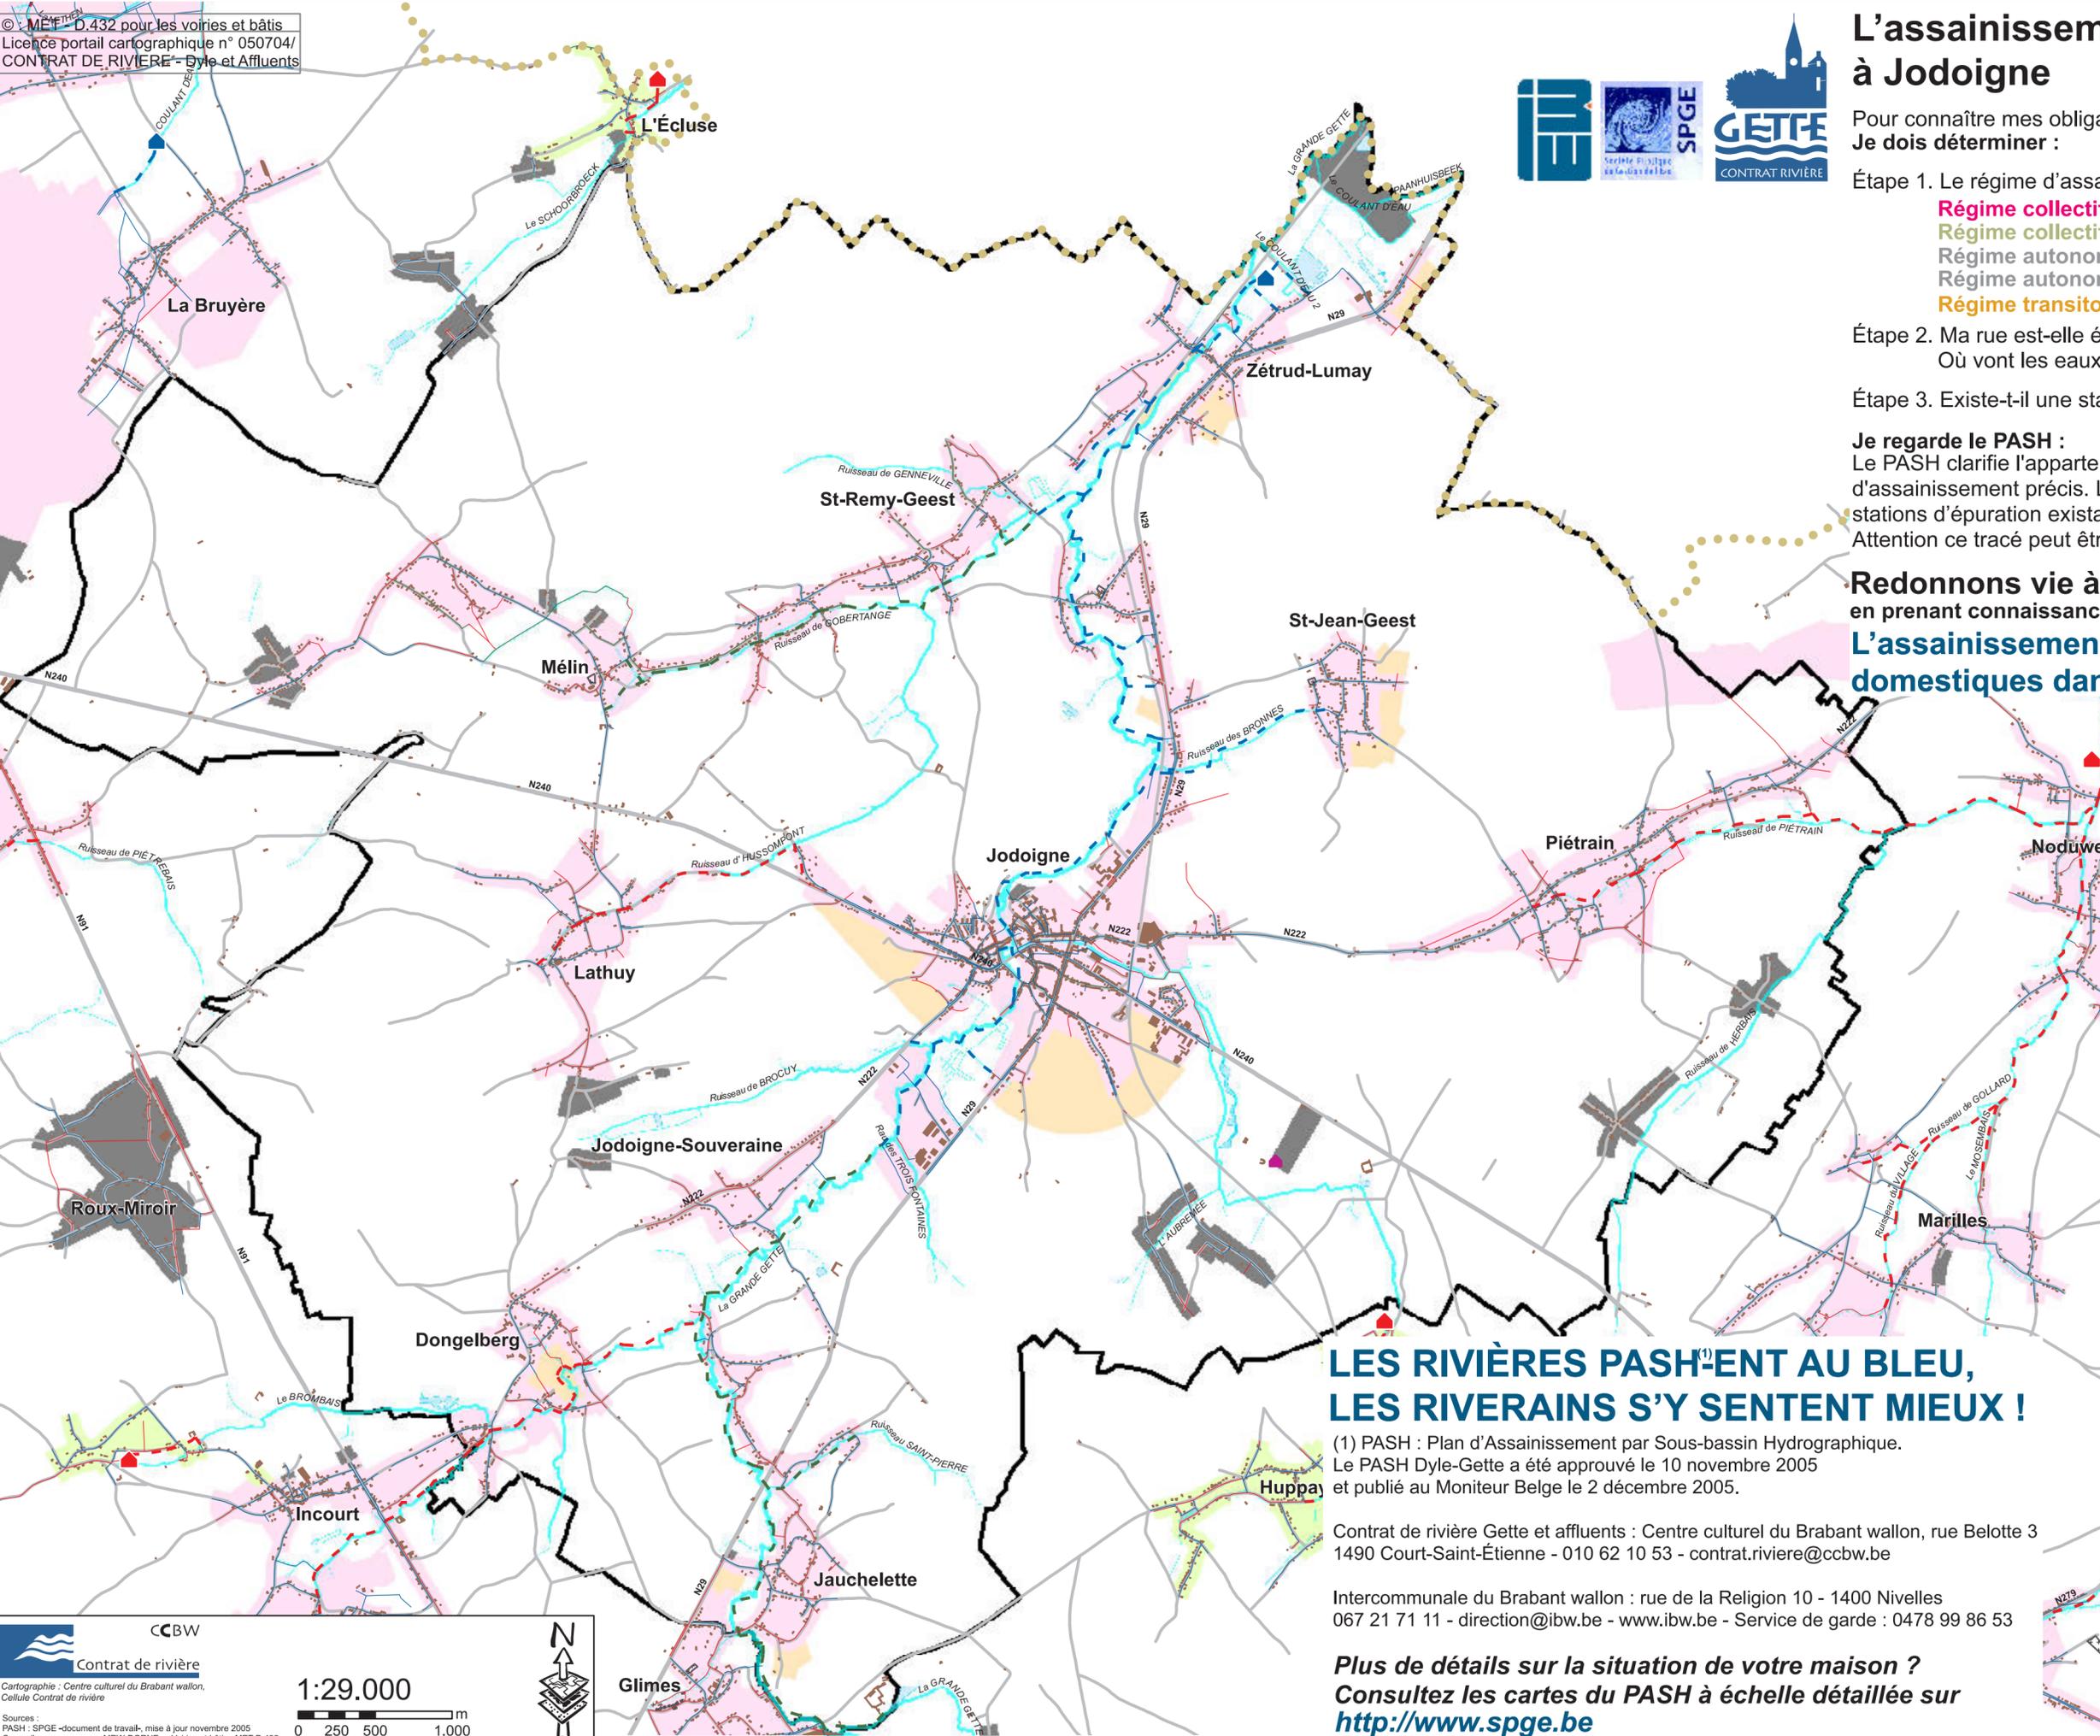

Régimes d'assainissement

- Collectif (>2000 Équivalents Habitants)
- Collectif (< 2000 Équivalents Habitants)
- Autonome
- Autonome communal
- Transitoire

Réseau de collecte et d'égouttage

- Égout existant
- Égout adjugé ou en construction
- Égout à réaliser
- Collecteur existant
- Collecteur adjugé ou en construction
- Collecteur à réaliser

Stations d'épuration

- ▲ Publique existante
- ▲ Publique adjugée ou en construction
- ▲ Publique à réaliser
- ▲ Privée, industrielle ou individuelle communale
- ▲ À déclasser

Cours d'eau (non navigables)

- 1ère catégorie
- 2ème catégorie
- 3ème catégorie
- Non classé ou en Flandre

Limites de la commune

Limites du bassin Dyle-Gette

LES RIVIÈRES PASH-ENT AU BLEU, LES RIVERAINS S'Y SENTENT MIEUX !

(1) PASH : Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique.
 Le PASH Dyle-Gette a été approuvé le 10 novembre 2005 et publié au Moniteur Belge le 2 décembre 2005.

Contrat de rivière Gette et affluents : Centre culturel du Brabant wallon, rue Belotte 3
 1490 Court-Saint-Étienne - 010 62 10 53 - contrat.riviere@ccbw.be

Intercommunale du Brabant wallon : rue de la Religion 10 - 1400 Nivelles
 067 21 71 11 - direction@ibw.be - www.ibw.be - Service de garde : 0478 99 86 53

Plus de détails sur la situation de votre maison ?
Consultez les cartes du PASH à échelle détaillée sur
<http://www.spge.be>